



## YD-604 (G) ajtó tartó mágnes

### Adatai:

Méreték: 85Hx70Szx40M (mm)  
Bemenő feszültség: 12/24V DC  
Áram felvétel: 12V/140mA 24V/70mA  
Tartóerő: 50kg  
Rozsda elleni védelem: Kék Zmc réteg  
Üzemi hőmérséklet: 0~55C-ig  
Üzemi páratartalom: 0~95%-ig  
Súly: 0,88kg

### Képességek:

12V és 24V üzem.  
Vésznyitó(teszt) gomb.  
Állítható irány.  
Alacsony fogyasztás.  
Áramszünet esetén elenged.  
Csendes működés.



### Csatlakoztatás:

-Váltható verzió(12/24V DC): A jumperek segítségével az ábrán látható módon válassza ki a kívánt feszültség szintet és csatlakoztassa tápegységet.

-24V DC verzió: csatlakoztassa a tápegységet.(piros +, fekete -)

### Használati tanácsok:

A G jelű verzió ellendarabja a gumírozás segítségével alkalmazkodóbb a sok mozgáshoz, viszont a sima verzió esetén, ha intenzívebb igénybevétel várható akkor érdemes az ellendarabot rögzítő csavart csavarrögzítővel stabilizálni.

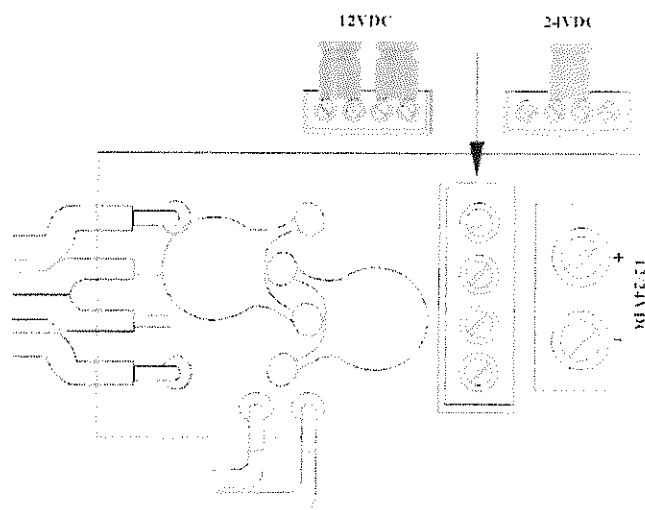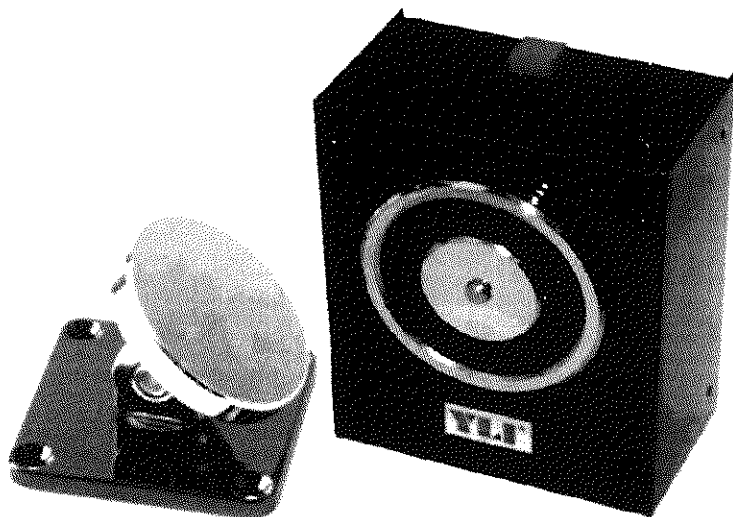



ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs  
Nonprofit Kft.  
Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium

ÉMI Non-Profit Limited Liability  
Company for Quality and Innovation  
in Building  
Fire Testing Laboratory

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.

Telefon: (36-1) 372-6113

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:

Telefon: (36-26) 310-526

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

TMT-25/2010 számú  
(No.:TMT-25/2010)

## TANÚSÍTVÁNY (Certificate)

műszaki termék

### TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú, 2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

### YLI SIKMAGNESEK KFT. H-1082 BUDAPEST, NAP UTCA 35.

kérelemre.


A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-561/2010 számú vizsgálati jegyzőkönyvben, valamint a H12M20907-7487-E01 számú tanúsítványban található vizsgálati eredmények szolgálnak.


A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

### YD-601, YD-602, YD-603, YD-604, YD-605, YD-606, YD-607, YD-608 TÍPUSÚ AJTÓTARTÓ MÁGNESEK

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2015. szeptember 15-ig érvényes.

Budapest, 2010. szeptember 6.



  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak  
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja)

KBiA-X-1,1-2010.01.17.

**A termék gyártója:** YLI Electric Locking Equipment Co. Ltd.  
Rm1605, Shenzhen, Kína

**forgalmazója:** YLI SIKMAGNESEK Kft.  
1082 Budapest, Nap u. 35.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:**

- MSZ EN 54-13:2005 Tűzjelző berendezések. 13. rész: Tűzjelző cszközök összeférhetősége
- 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 2. és 5. melléklet

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

Ajtótartó mágnesekkel tűzgtáló ajtók nyitott állapotban tartja, illetve vezérlés vagy beépített kézi kioldó nyomógomb segítségével az ajtószárnyak mechanikus csukószerkezetek helyileg is zárhatók. Használható padló, mennyezet és fali felszerelési pozícióban.

Típus	Tápfeszültség [VDC]	Aramfelvétel [mA] 12V / 24V	Méret [mm]	Ház anyaga	Kikapcsoló gomb	Tömeg [kg]	Tartóerő [N]
YD-601	12 vagy 24	100 / 150	80×80×40	fekete fém		0,82	700
YD-602		80 / 40	80×80×105	fekete fém	+	0,96	500
YD-603		100 / 50	88×88×27	rozsdamentes fém	+	0,90	700
YD-604		80 / 40	100×70×40	fekete fém	+	0,88	500
YD-605 falra, padlóra szerelhető		100 / 50	118×92×120	fekete fém	+	0,96	500
YD-606 kiegvesíthető		100 / 50	80×80×115	fekete fém	+	1,06	700
YD-607		100 / 50	75×90×35	műanyag	+	0,82	700
YD-608		180 / 120	70×70×58	fekete fém		0,80	700

**A termék alkalmazási területe (96/577/EK):** *Tűzészlelés/tűzriasztás – Ajtótartó-mágnes*

**A műszaki dokumentáció azonosító jele:** M-561/2010, H12M20907-7487-E01

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**


A műszaki feltételeket a vonatkozó M-561/2010 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza.

A TMT-25/2010 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-561/2010 számú és 2010-09-01 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényessége ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lőrök Noémi  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes vezetője



Kocsis László  
Tűzvédelmi Tudományos Osztály tudományos osztályvezető